

Projekt: Jäger-Baumeister
 Datum: 12.03.2020
 Seite: 1

Einsatzliste der Ventile

Bezeichnung	Watt	Normwatt	Einst.	xp	tv/tr	Ventilbezeichnung
Eingang EG	372		offen	1.3	35/30	Regulux Heizkreisverteilerschraubung
Technik EG	480		offen	1.7	35/30	Regulux Heizkreisverteilerschraubung
Küche EG	780		1.9		35/30	Regulux Heizkreisverteilerschraubung
Essen (2) EG	480		offen	1.8	35/30	Regulux Heizkreisverteilerschraubung
Essen (1) EG	480		offen	1.9	35/30	Regulux Heizkreisverteilerschraubung
Wohnen (2) EG	510		offen	1.8	35/30	Regulux Heizkreisverteilerschraubung
Wohnen (1) EG	510		offen	1.7	35/30	Regulux Heizkreisverteilerschraubung
Flur EG	360		offen	1.1	35/30	Regulux Heizkreisverteilerschraubung
Büro EG	636		offen	1.8	35/30	Regulux Heizkreisverteilerschraubung
WC EG	288		offen	1.5	35/30	Regulux Heizkreisverteilerschraubung
HWR OG	372		offen	1.7	35/30	Regulux Heizkreisverteilerschraubung
Bad OG	630		offen	1.8	35/30	Regulux Heizkreisverteilerschraubung
Ankleide OG	426		offen	1.4	35/30	Regulux Heizkreisverteilerschraubung
Eltern OG	750		offen	2.0	35/30	Regulux Heizkreisverteilerschraubung
Flur OG	600		offen	1.7	35/30	Regulux Heizkreisverteilerschraubung
Kind 2 (2) OG	408		offen	1.1	35/30	Regulux Heizkreisverteilerschraubung
Kind 2 (1) OG	408		offen	1.2	35/30	Regulux Heizkreisverteilerschraubung
Kind 1 (2) OG	408		offen	1.1	35/30	Regulux Heizkreisverteilerschraubung
Kind 1 (1) OG	408		offen	1.1	35/30	Regulux Heizkreisverteilerschraubung

Einsatzliste Pumpen/Zubehör

Pumpe	vp [m³/h]	dp [mbar]
Pumpe #1	1.610	159.4

Projekt: Jäger-Baumeister
Datum: 12.03.2020
Seite: 1

Bezeichnung	DN
-------------	----


zeparo ZUV + ZUM	25
------------------	----

Ausdehnungsgefäß


Anzahl	Artikelnummer	Bezeichnung	Volumen
1	710 1001	SD 12	10 l

Fußbodenheizungen

Nummer	Raum	Volumenstrom	Watt
--------	------	--------------	------

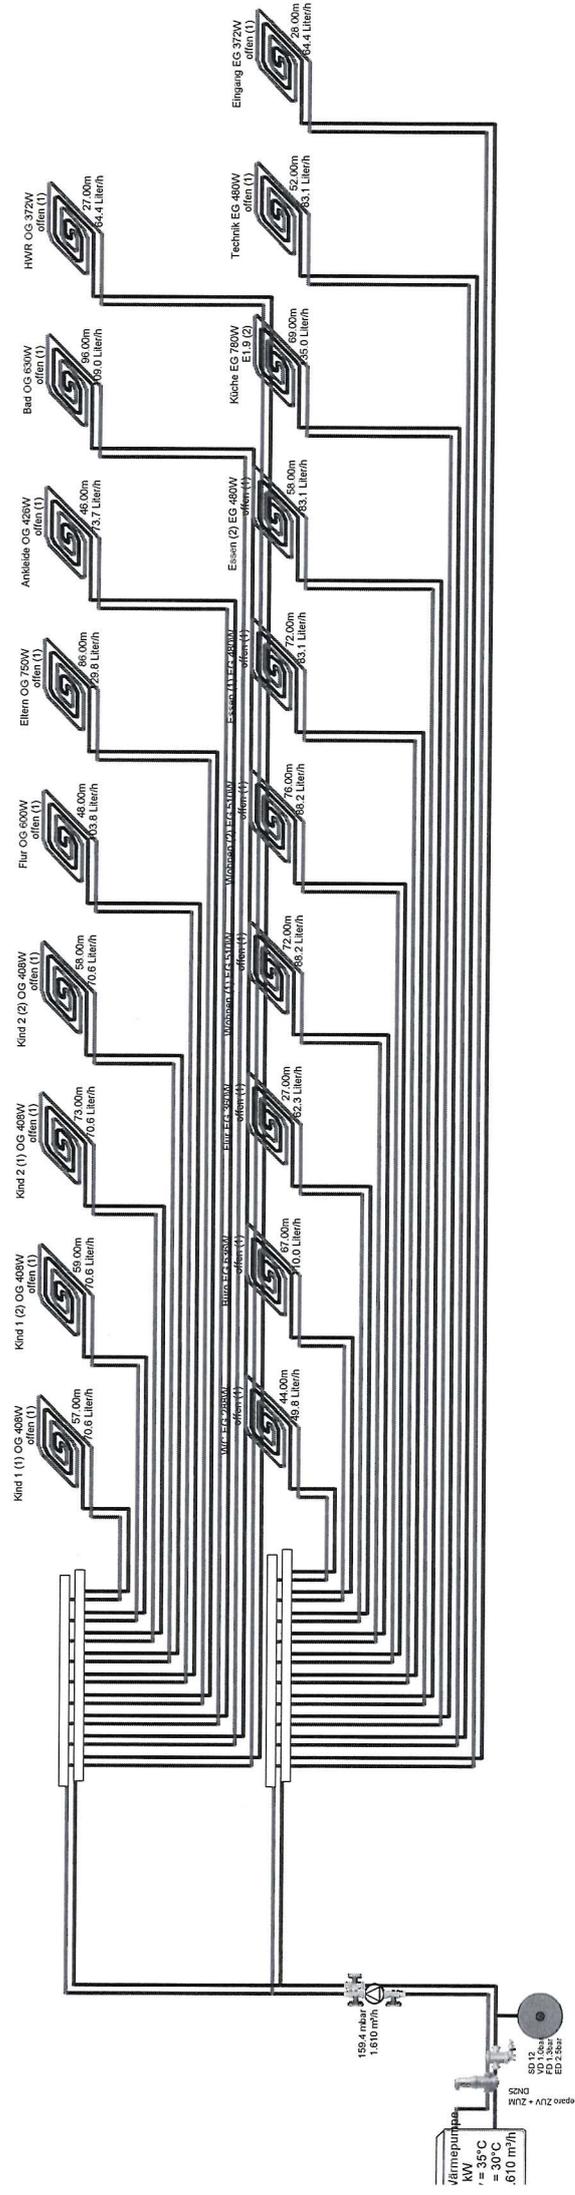

Wärmepumpe
 kW
 t = 35°C
 = 30°C
 610 m³/h



Projekt: Jäger-Baumeister
 Datum: 12.03.2020